

SK-920变频恒压供水控制器 使用手册



精准控制

性能卓越

供水专家

资料编码：文本段码液晶系列 V41. 2105

目录

操作面板指示及参数设定说明	(1)
控制器参数列表及出厂默认值	(4)
故障代码	(9)
有限责任	(12)
附录	(13)

一、产品概述

变频恒压供水控制器是专为变频恒压供水系统和锅炉及换热系统补水而设计的电脑控制器，可与各种品牌的变频器配套使用。


二、性能指标

1. 支持循环软启，固定一泵变频，上下限控制三种工作模式。
2. 3号泵可选为循环泵或泄压泵，4号泵可选为循环泵或小泵。
3. 具有定时换泵功能，有现场试机模式。
4. 具有变频故障输入端子（常开），缺水信号输入端子（常开），多功能输入端子（可选择手动自动切换功能，也可选择动压第二压力输入）。
5. 具有多时段功能，最多有六个时段，内置高精度时钟晶体。
6. 具有休眠功能，主泵和小泵的休眠参数可独立设置。
7. 具有上限保护压力控制功能，超压自动停泵。
8. 具有压力变送器掉线检测功能。
9. 具有稳定的24V直流输出，可以直接带压力变送器。
10. 完善的PID和加减速时间控制，可简化用户现场调试时间。


三、产品规格

1. 额定工作电压：DC24V或AC16V
2. 控制器额定功耗： $\leq 8W$ ；
3. 开关输出信号：继电器输出 3A / AC220V
4. 模拟输入信号：1路，0-5V电压信号或 4-20Ma电流信号
5. 模拟量输出信号：1路，0-10V/0-5V电压信号
6. 控制器外形尺寸：文本款153mm X 98mm X 46mm SK-950: 210*95*36
7. 控制柜面板开口尺寸：文本款145mm X 90mm SK-950开孔: 192*138
8. 使用环境：无水滴、蒸汽、腐蚀、易燃、灰尘及金属微粒的场所；
9. 温度：-10℃~70℃；相对湿度：<95%

SK-920面板示意图

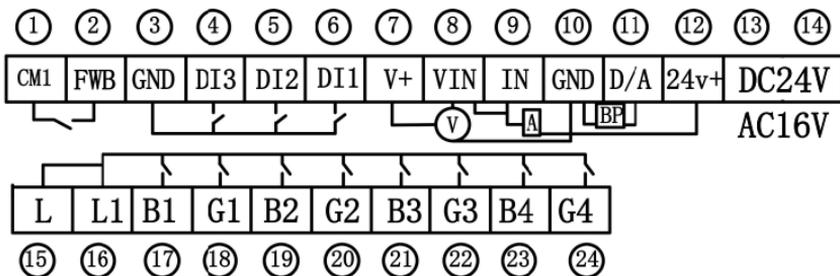

SK-950面板示意图

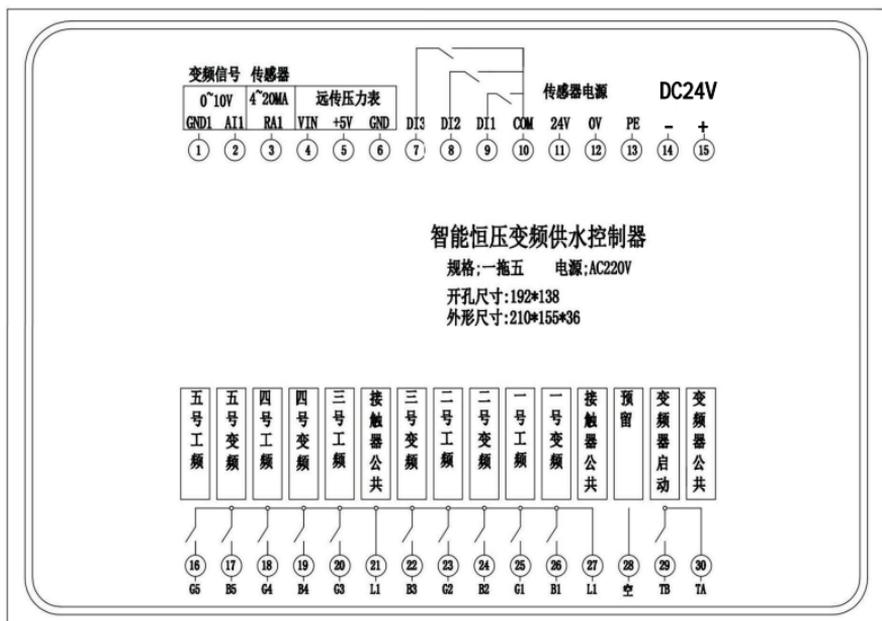

控制器接线端子说明:

端子名称		说明	端子名称		说明
1	CM1	起动变频器运行的干接点信号输出	13	+	DC 24V
2	FWD		14	-	
3	GND	4-6与12端子的公共端	15	L	
4	DI3	变频故障反馈接点	16	L1	内部继电器公共点
5	DI2	缺水/停机反馈接点	17	B1	1#变频运行触点, 2 20V/5A
6	DI1	多功能接点(可参数选择动压或者手动自动)设置P63	18	G1	1#工频运行触点, 2 20V/5A
7	V+	远传压力表高端+5v	19	B2	2#变频运行触点, 2 20V/5A
8	VIN	远传压力表电压信号输入(中)	20	G2	2#工频运行触点, 2 20V/5A
9	IN	压力变送器输入, (需8和9短接开启)	21	B3	3#变频运行触点, 2 20V/5A
10	GND	远传压力表信号地(低)与变频器模拟量信号(0-10V)地	22	G3	3#工频运行触点, 2 20V/5A
11	D/A	0-10v模拟量正输出	23	B4	4#变频运行触点, 2 20V/5A
12	24V+	因机型而定	24	G4	4#工频运行触点, 2 20V/5A
		特定机型而定	25	B5	5#变频运行触点, 220V/5A
		特定机型而定	26	G5	5#工频运行触点, 220V/5A

四、操作面板指示及参数设定说明

4.1 按键说明:

☼ 键为参数设定键, "⊕"和"⊖"为数字加减键, 在参数设定状态, "▲"键和"▼"键为参数翻页键; 在正常工作状态"▼"键为显示方式转换键, 用来转换显示压力值和输出频率值。"☼"键为功能键, 在 DA 值检证时起确认作用, 以及在错误情况下做错误恢复用。

4.2 工作状态及指示灯说明:

显示区域下方“1泵”, “2泵”, “3泵”, “4泵”, “5泵”当其点亮时, 表示此泵允许, 当其显示“变”或“工”时, 表示此泵处于变频运行, 或处于工频运行。

当检测到缺水信号, 或者软件缺水时, 水源缺水信号灯亮:

当检测到变频故障信号时, 变频故障信号灯亮。

4.3 界面显示符号说明:

“设置”表示当前处于参数菜单中

“手动”表示当前处于手动运行模式

“自动”表示当前处于自动运行模式

“休眠”表示当前处于休眠状态

“故障”表示系统处于故障状态

“小泵”表示小泵运行中

“泄压”表示当前泄压泵处于工作状态

4.4 参数的设定

正常运行状态下,按住"**✳**"键3秒,进入参数设定状态,此时PV窗口显示参数项 Pxx,SV窗口显示当前参数项的值。“**▲**”键或“**▼**”键为参数项翻页键,用来显示不同的设定参数项;按“**+**”或“**-**”键改变当前参数项的值,改变后的值将被自动存储在仪表的存储器中。当参数设定完成后,再按一下“**✳**”键,仪表将返回正常工作状态下。此时如果P90=88,按“**+**”和“**-**”键将直接改变当前的压力设定值。

4.5 恢复系统参数出厂值

断电状态下按住“**✳**”键不松手,开机上电,当显示窗口显示“—”时松开“**✳**”键,系统将自动将参数恢复为出厂默认值,参数表打*标识的不恢复出厂值。

五、控制器参数列表及出厂默认值

参数	参数说明	数据范围	出厂值	参数说明
压力设置参数				
P00	当前压力设定值	0-2.5Mpa	0.20	第一控制压力
P01	第二压力/动压	0-2.5Mpa	0.30	第二控制压力, 动压值
P02	(小泵)工频开压力	0-2.5Mpa	0.18	小泵工频运行时, 以P02为压力下限, P03为压力上限进行开关控制。
P03	(小泵)工频关压力	0-2.5Mpa	0.22	
组泵方式参数				
P10	泵工作方式	1-3	1	1: 通用变频, 泵组自动循环软启。 2: 固定1泵为变频泵, 加泵时直接启动工频泵。 3: 上下限控制, 以P03, P02为上下限。
P11	1#泵设置	0-1	1	0: 不使用1#泵 1: 当循环泵用
P12	2#泵设置	0-1	0	0: 不使用2#泵 1: 当循环泵用
P13	3#泵设置	0-1	0	0: 不使用3#泵 1: 当循环泵用 2: 当泄压泵用
P14	4#泵设置	0-2	0	0: 不使用4#泵 1: 当循环泵用 2: 小泵变频 3: 小泵工频
P15	5#泵设置	0-3	0	0: 不使用5#泵 1: 当循环泵用
P16	最多同时运行水泵数量	1-5	1	最多可以同时运行的水泵数量。

P17	水泵泄压偏差	0-0.5Mpa	0	
P18	定时换泵时间	0-200 小时	0	0:不换泵 201:调试使用,3分钟执行换泵动作;调试完毕后需要设回其他值 其他值:换泵等待时间,单位小时
P19	换泵剩余时间显示	小时	-	显示离换泵还剩多少时间,不能设定。
传感器设置				
*P20	压力传感器类型	1-2	1	1: 0-5V 2: 4-20mA (1-5V)
*P21	传感器量程设定	Mpa	1.0	填入传感器量程(需注意不要超过P52值)
*P22	传感器零点校正	-0.5~0.5 Mpa	0.00	零点的修正值(压力变送器适用,远传压力表建议保持数值0)
*P23	满度校正	-50-50%	10%	满量程的修正百分比
*P24	压力测量滤波系数	1-20	4	对输入的压力传感器信号进行均值滤波,值越大均值滤波次数越多
P25	使能压力变送器掉线检测	0-1	0	0: 不使能 1: 使能压力变送器掉线检测。
切泵条件				
P30	最低输出频率	0-50Hz	0	用于控制水泵的最低转速
P31	变频→工频时间设定	0.1-5秒	0.2	用于两泵、三泵循环软启动时,设定变频切换到工频的时间
P32	欠压加泵时间	0-250秒	15	多泵启动时,欠压加泵的时间
P33	超压减泵时间	0-250秒	10	多泵运行时,超压减泵的时间
*P34	增速时比例系数	1-100	20	数值越大响应越快,
*P35	增速时积分系数	1-100	18	用于消除系统静态误差
*P36	减速时比例系数	0-100	40	比例响应系统误差
*P37	减速时积分系数	0-100	36	用于消除系统静态误差
P38	减泵频率	0-50HZ	0	0: 减泵频率为最低输出频率 >0时: 当频率小于此参数时执行减泵动作,注意此参数需要小于实际运行频率。
P39	加减速时间	1-500秒	10	此参数设定0-50Hz的加速时间
P3A	时间间隔	-	-	为变频停止后至下一台泵变频运行的时间间隔。(单位为秒)
P3B	加泵偏差压力	-	-	如设定0.5MPA,当设定压力小于0.5-P3B的时候,频率达到50Hz后会加泵。(单位为MPA)

休眠设置				
P40	睡眠判断延时	0-900秒	60	输出频率连续P40秒小于或等于休眠频率，则进入睡眠，
P41	主泵睡眠频率	0-50Hz	0	0:时无睡眠功能。 >0时，当输出频率连续P40秒≤P41，则将D/A输出置零，FWD信号断开
P42	睡眠重新起泵偏差	0-0.5MPa	0.02	当测量值≤(P00 / P01 - P42)时，经过P43秒延时判断后，重新接通FWD信号，启动D/A输出
P43	主泵唤醒延时	0-90秒	5	满足睡眠重启条件后，延时此时间。
P44	小泵睡眠频率	0-50Hz	0	0:时无睡眠功能。 >0时，当输出频率连续P40秒≤P44，则将D/A输出置零，FWD信号断开。
P45	睡眠重新起泵偏差	0-0.5MPa	0.02	当测量值≤(P00 / P01 - P45)时，经过P46秒延时判断后，重新接通FWD信号，启动D/A输出
P46	小泵唤醒延时	0-90秒	5	满足睡眠重启条件后，延时此时间。
P47	强制睡眠延时	0-250分钟	0	0:不启动强制睡眠功能 1:当系统只有一台变频泵在工作，且检测压力大于（设定压力-睡眠重新起泵偏差）时，并保持P47时间，强制进入睡眠。在延时检测期间检测到压力过小，或有加泵动作，会重新计时
压力保护				
P50	缺水保护最小压力	0-2.5MPa	0.05	系统运行中，当测量压力≤P50,并且运行时间≥P51时，认为系统缺水或泵故障，控制器切断所有输出：需要用户手动复位。
P51	缺水保护时间设定	0-1250秒	0	P51=0，无缺水保护功能。 P51>0有缺水保护功能。设置的参数必须保证P51 > P32,否则缺水保护动作将在加泵动作前执行。
P52	上限保护压力	0-2.5MPa	1.0MPa	测量压力≥P52两秒后，所有的泵顺序关闭，进入压力保护状态。当测量压力≤((P00或P01)-P42)时，系统重新投入工作。
上限配置				
*P60	输出电压选择	1-2	1	1 : 0-10V 2 : 0-5V
P61	背光时间	0-60分	0	背光持续时间，按任意键可点亮

P62	DA输出矫正	0-1		DA 输出有无矫正标志，按功能键可调整输出
P63	多功能端子设置	0-2		0: 配置为动压，闭合变成第二压力。 1: 配置为外部手动端子，闭合时自动运行，断开处于手动状态。
P64	系统时间设置			时：分：秒 按“+”键更改小时，按“-”键更改分钟，秒位不改动
P65	缺水输入极性设置	0-1		0: 常开，闭合表示缺水 1: 常闭，断开表示缺水
P66	缺水信号动作延时	0-900		检测到缺水信号时，延时P66时间控制器停机，当缺水信号消除时，延时2秒启动控制器。
多时段控制				
P70	定时开关使能	0-2	0	P70=0时，无定时功能；P70=1时，定时定压供水；P70=2时，分时段分压供水
P71	第一开机时间		6: 00	时：分
P72	第一关机时间		7: 00	时：分
P73	第一时段压力值	0-205MPa	0MPa	第一开机时段的供水压力设定值
P74	第二开机时间		8: 00	时：分
P75	第二关机时间		9: 00	时：分
P76	第二时段压力值	0-205MPa	0MPa	第二开机时段的供水压力设定值
P77	第三开机时间		10: 00	时：分
P78	第三关机时间		11: 00	时：分
P79	第三时段压力值	0-205MPa	0MPa	第三开机时段的供水压力设定值
P80	第四开机时间		12: 00	时：分
P81	第四关机时间		13: 00	时：分
P82	第四时段压力值	0-205MPa	0MPa	第四开机时段的供水压力设定值
P83	第五开机时间		14: 00	时：分
P84	第五关机时间		15: 00	时：分
P85	第五时段压力值	0-205MPa	0MPa	第五开机时段的供水压力设定值
P86	第六开机时间		16: 00	时：分
P87	第六关机时间		17: 00	时：分
P88	第六时段压力值	0-205MPa	0MPa	第六开机时段的供水压力设定值
手动控制				
P90	参数密码	0-100	88	此数值为88时，可以对系统参数进行修改，为其余值，则锁定参数项。
P91	试用时间	0-999	单位/十小时	试用时间用于控制器的试用倒计时
P92	试用密码	请牢记密码		

注：恢复出厂设置时，‘*’加粗参数保持不变。

组泵方式设置说明

P10=1, 为循环软启动控制模式。在此工作模式下, 先变频启泵, 当变频泵工作在50Hz时, 延时P32秒, 如果测量压力仍然达不到设定值, 则将变频状态转换为工频工作状态, 延时3秒, 接通下一台泵。

P10=2, 为固定变频泵控制模式。在此工作模式下, 固定1#为变频泵请确认好P11是否为投入状态。当变频泵工作在50Hz时, 延时P32秒, 如果测量压力仍然达不到设定值, 则断开变频运行信号, 同时直接工频启动2#泵。

P10=3, 为上下限控制模式。在此工作模式下, 以P02为下限起泵压力, 以P03为上限停泵压力, 当有多台泵使能时, 1#泵工作后压力还小于P02的话, 延时P32时间启动下一台泵。当多台泵运行时候压力超过P03, 1#泵退出后, 延时P33时间压力还大于P03时, 2#泵退出。

P11 - P15, 为水泵属性设置。当不需要使用某台水泵时设置为屏蔽, 该泵即不参与循环。

泄压设置举例:

当系统需要用到泄压泵时, 将P13设置成2,同时需要将P17设置成泄压偏差, 当P13不等于2或者P17等于0时候, 不启动泄压功能。

小泵设置举例:

当系统需要用到小泵时, 将P14设置成2或3,当P14设置为2时, 小泵需要接在 B4端子上, 当P14设置为3时, 小泵需要接在G4端子上。

设置举例:

单台泵工作场合: P11~P15,使能--项。P16设置成1。

一用一备工作场合: P11~P15,使能两项。P16设置成1。

两泵工作场合: P11~P15使能两项。P16设置成2。

两用一备场合: P11~P15使能三项。P16设置成2。

三泵工作场合: P11~P15使能三项。P16设置成3。

以此类推。

备用泵说明: 备用泵仅作定时换泵使用。压力不够时, 备用泵不启动

当3#泵或4#泵设置为泄压或者小泵模式后, 不参与循环, 将执行泄压泵, 或者小泵的功能。

传感器设置说明

P25:压力变送器掉线检测。使能后,当压力变送器输入信号线松动时,控制器进入故障保护状态,依次断开输出。(仅对压力变送器使用,远传压力表无掉线保护功能)
当选用远传压力表时,P20设定为1,当选用压力变送器时,P20设定为2。

零点校正说明:当接入压力表后,管路无压力的情况下进行。使用远传压力表时,即使控制器显示压力值为0.02或其他值时,P22也要保持0,当使用压力变送器时,可以对P22进行零点调节。

满度校正说明:当接入压力表后,管路加压的情况下进行校正。通过P23参数,使控制器显示压力和压力表一致。

多时段设置说明

系统提供6个时段供用户使用,每个时段对应一个压力值,如果不需要使用某个时段,将此时段的压力值设为0即可。

手自动操作说明

参数P63可以对DI1(多功能输入点)进行功能选择,设置为1时,为手动自动模式,当2号与5号端子断开时,系统处于手动模式,控制器不动作;当2号与5号端子断开时,系统处于自动模式,控制器开始自动运行。

模拟量校正说明

P62: DA输出矫正,当P62显示0时,表示DA输出(0-10V)未矫正,此时按下“

故障显示代码说明

ER0	上限保护	进入条件:测量值>P52,表示测量数据有误或传感器断线。当测量值小于P01或P02减去P31时候恢复。
ER1	软件缺水	如果P51>0,当测量压力<=P50,并且运行时间>=P51时,认为系统缺水或泵故障控制器切断所有输出,在排除错误后按“  <p>9</p>

外部输入端子功能说明：

GND: DI1, DI2, DI3 的公共端。

DI2 停机信号（或缺水检测）。当DI2与CM3端子闭合超过两秒钟后，控制器依次断开输出。断开后恢复自动运行。

DI3 变频故障输入端。当DI3与CM3端子闭合超过两秒钟后，报变频故障，并停机。需要人工按""键复位。

DI1 用作手动/自动切换端子。当P63=1时，DI1与CM3短接后切换到自动运行，断开，切换到手动运行。控制器关闭所有输出。

DI1 用作动压端子。当P63=0时，DI1与CM3短接后切换到自动运行，目标压力变为P01:断开，目标压力恢复P00。

睡眠和小泵功能说明

参数P41和P44设置为零时，对应的主泵和小泵休眠功能关闭。强制睡眠功能也失效。当参数P41和P44设置为非零时，对应的主泵和小泵休眠功能开启。强制睡眠功能也开启。

睡眠进入条件：当系统只有一台变频泵在工作时，且实际压力大于等于（设定压力-睡眠重启偏差）时，开始计时，当实际压力小于（设定压力-睡眠重启偏差）时，计时清零。在P42时间内压力满足上述条件，且频率小于。

或者当满足睡眠进入条件时，且计时时间达到P47设定的数值后，系统将不管当前处于何频率值，直接进入睡眠状态。

当实际压力连续P43时间内小于（设定压力-睡眠重启偏差）时退出睡眠。

当小泵有使能时候，主泵进入睡眠状态后小泵启动，当小泵处于变频工作模式时，也可以根据参数P44, P45, P46设置小泵睡眠功能。

系统当前时间调整及多时段临时开机：

在P64页面下，按""修改小时数，按""键修改分钟，秒位不能修改。时间修改完成后，按一下"设置"键退出时间设定状态。（显示界面见附图2）。

当系统处于定时关机状态时，控制器闪烁显示"SLP"显示界面见附图3。

定时关机状态下，可以进入参数设定状态，通过修改P70=0可以取消定时状态。如要进行手动临时开机，可按住""键3秒钟，当显示正常运行后松开，系统处于临时开机状态(设定压力不能修改，需在参数设置中修改)。此时再按住""键3秒，当显示关机状态时松开，系统又处于定时关机状态。当系统处于临时开机时，且时间走到下个开机时间会清除临时开机状态。

注意：只有当P70=1、2时，""键才有此功能。

六、常见问答

一、实际压力与显示压力不符，为什么？

可能有以下几种原因，

1、传感器量程设置不当，确认P21是否与实际量程一致。P20传感器类型是否与实际一致。

2、由于环境不同，压力信号线长短粗细不同导致会有衰减，此时需要调整P22, P23。

3、检查接线是否正确，压力表是否损坏。

二、假如水泵损坏或某台不需要参与循环，如何设置？

系统运行过程中发现水泵故障的时候，用户只需进入参数菜单设置P11—P15即可。

三、检测的压力值波动较大？

首先检查压力表是否老化，接线是否可靠，其次可以通过将参数P24调大。同时将P34~P37调小，P39加减速时间可以适当增大。

四、缺水保护功能如何实现？

1、外部使用水箱时，用户可以选择接缺水浮球，将信号接在控制器CM3和DI2上。

2、外部没有使用水箱时，用户可以选择在入口处加电接点压力表，将下限信号接在CM3和DI2端子上。并可以通过设置P66,来进行动作延时。

3、参数里可以设置P50, P51来实现软件缺水保护。

七、有限责任

非常感谢您选用本控制器，本产品采用合理的设计和严格的出厂测试。一旦产品出现质量问题，我公司及其授权的经销商将竭诚为您提供及时的优质服务。

保修期为从产品出厂日期起12个月。在保修期内，零部件的维修或更换不影响原产品的保修期，若原产品的保修期已不足3个月，维修或更换的零部件仍享有3个月的保期。

※ 产品在保修期内正常状态下使用时，由于非用户原因产生的故障，我公司将提供保修服务。

※ 对于用户使用不当造成的损坏，在维修完成后将合理收取零部件费用和维修费，并为用于维修的零部件再次提供3个月的保修期。

补充说明：

试用功能说明：请牢记密码，为此产生的售后费用，厂家不承担！

参数P91为试用时间。P92, P93为试用密码。使用试用功能时，需要先设置好P92和P93, 并牢记此密码，设置好密码后，再设置P91试用时间。设置好P91后，P91-P93将不再参数表中显示。


本产品试用功能是基于工作时间来计数。使用过程中更换电池，均不会对试用时间造成影响。

到达试用时限后，控制器停机，控制器显示ER6错误。此时需输入P92, P93密码进行解锁。解锁后P91-P93重新出现在菜单中。


使用过程中如需取消试用限制，请在没有故障的情况下，长按“”键，输入正确的密码后解锁。

特别提示：试用时间单位为10小时每单位。例：P91若填写1，那么试用时间时1X10=10个小时的试用时间。

SK-920接线图纸

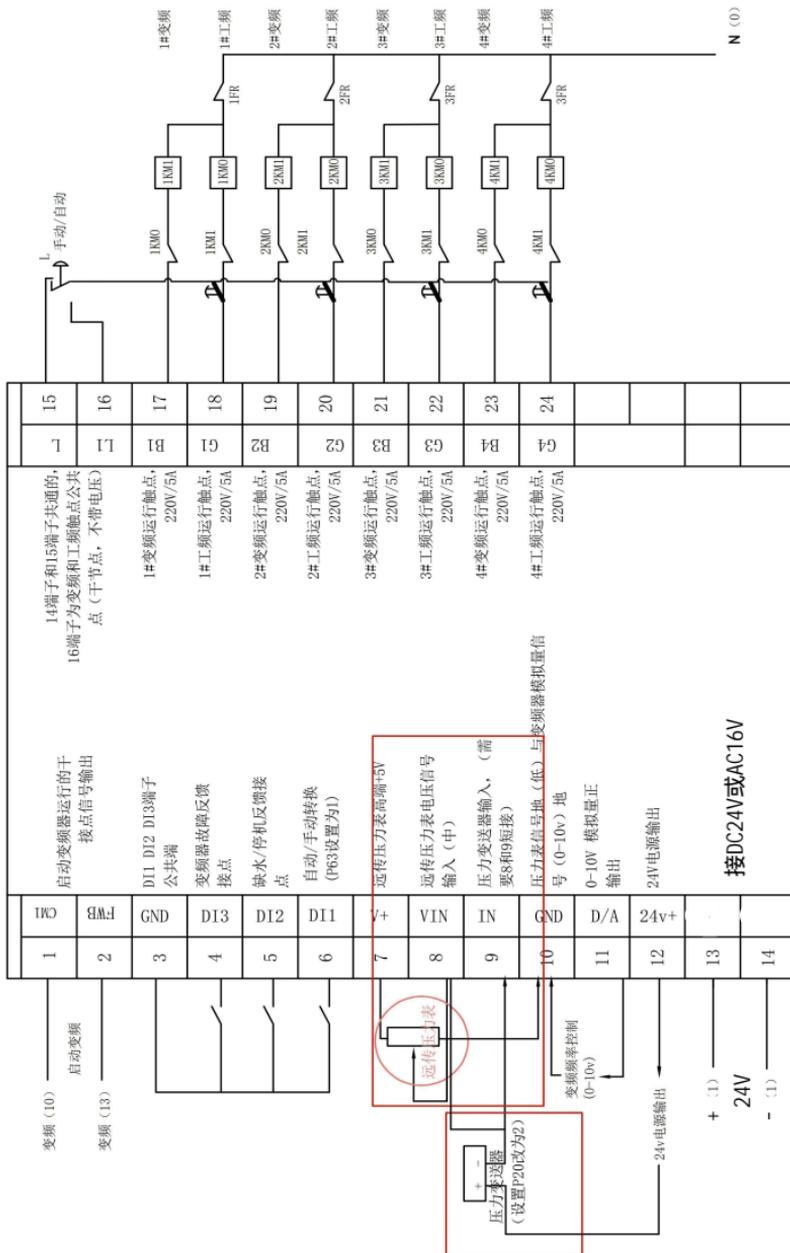

SK-950接线图纸

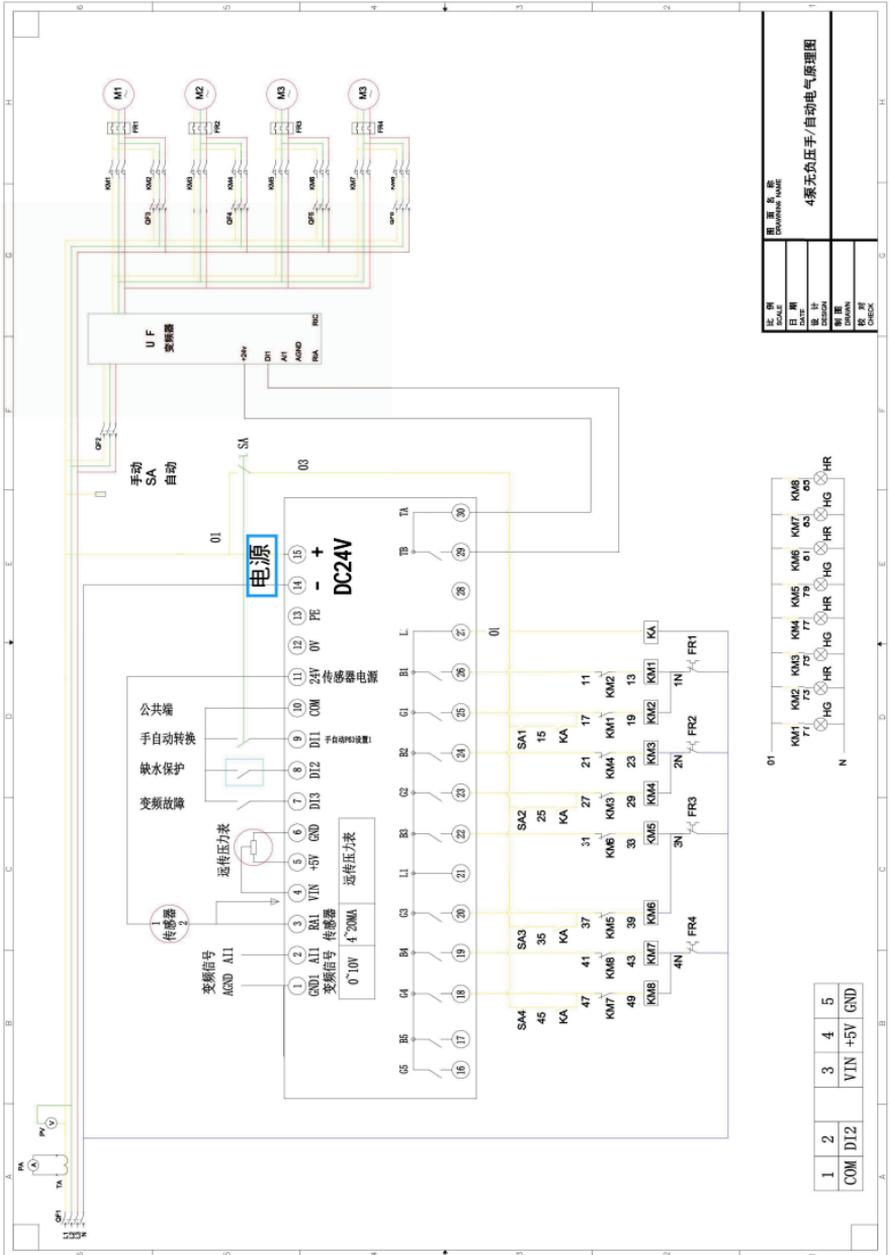

感谢您选用本产品，本产品属于精密电子仪器，为确保您的人身财产安全，在使用本产品前，请务必阅读本手册，并在以后的安装，运行，调试过程中遵守执行。

进取·永不止步

本手册随着软件的升级而内容发生变动，恕不另行通知。

—— 销售服务联络地址 ——

--